



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Luna Maria 11720 UP0043959**
Tutor: **Maria Carvalho**
Solicitante: **Dra. Jihan Nascimento**
Protocolo: **45954** Data: **03/07/2023 16:14**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **6 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **CANINA**
Raça: **Golden Retriev**

TSH

Material: **Soro**
Método: **Quimioluminescência**

Valores de Referência


RESULTADO

0,25 ng/mL

< 0,5 ng/mL = Normal

>= 0,5 ng/mL =Alto

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 06/07/2023 às 13:14hs.

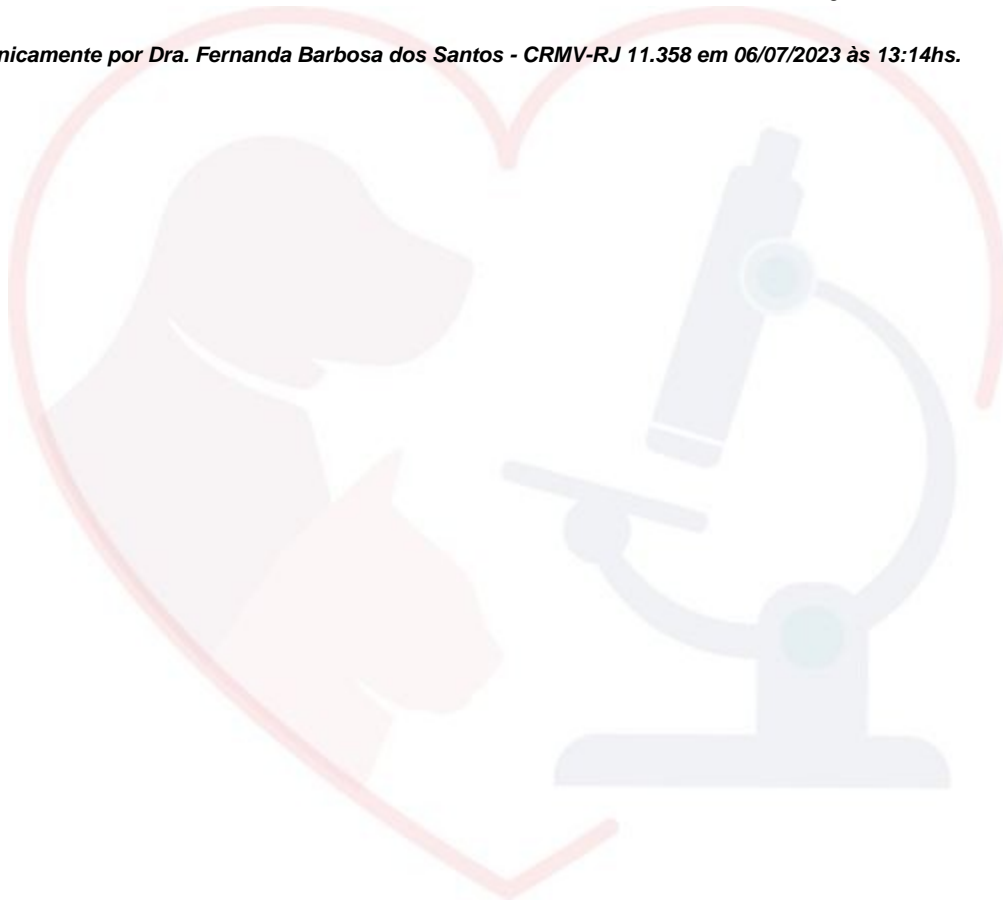

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.